

会签栏

项目负责人	吴安定	新达远
专业负责人	黄庆威	黄庆威
设计人	黄庆威	黄庆威

注册(执业)章

预留章

出图章

审图章

给排水

电气

弱电

暖通

景观


其他

建筑

结构

装饰


工程图发图
负责人
孔海霞

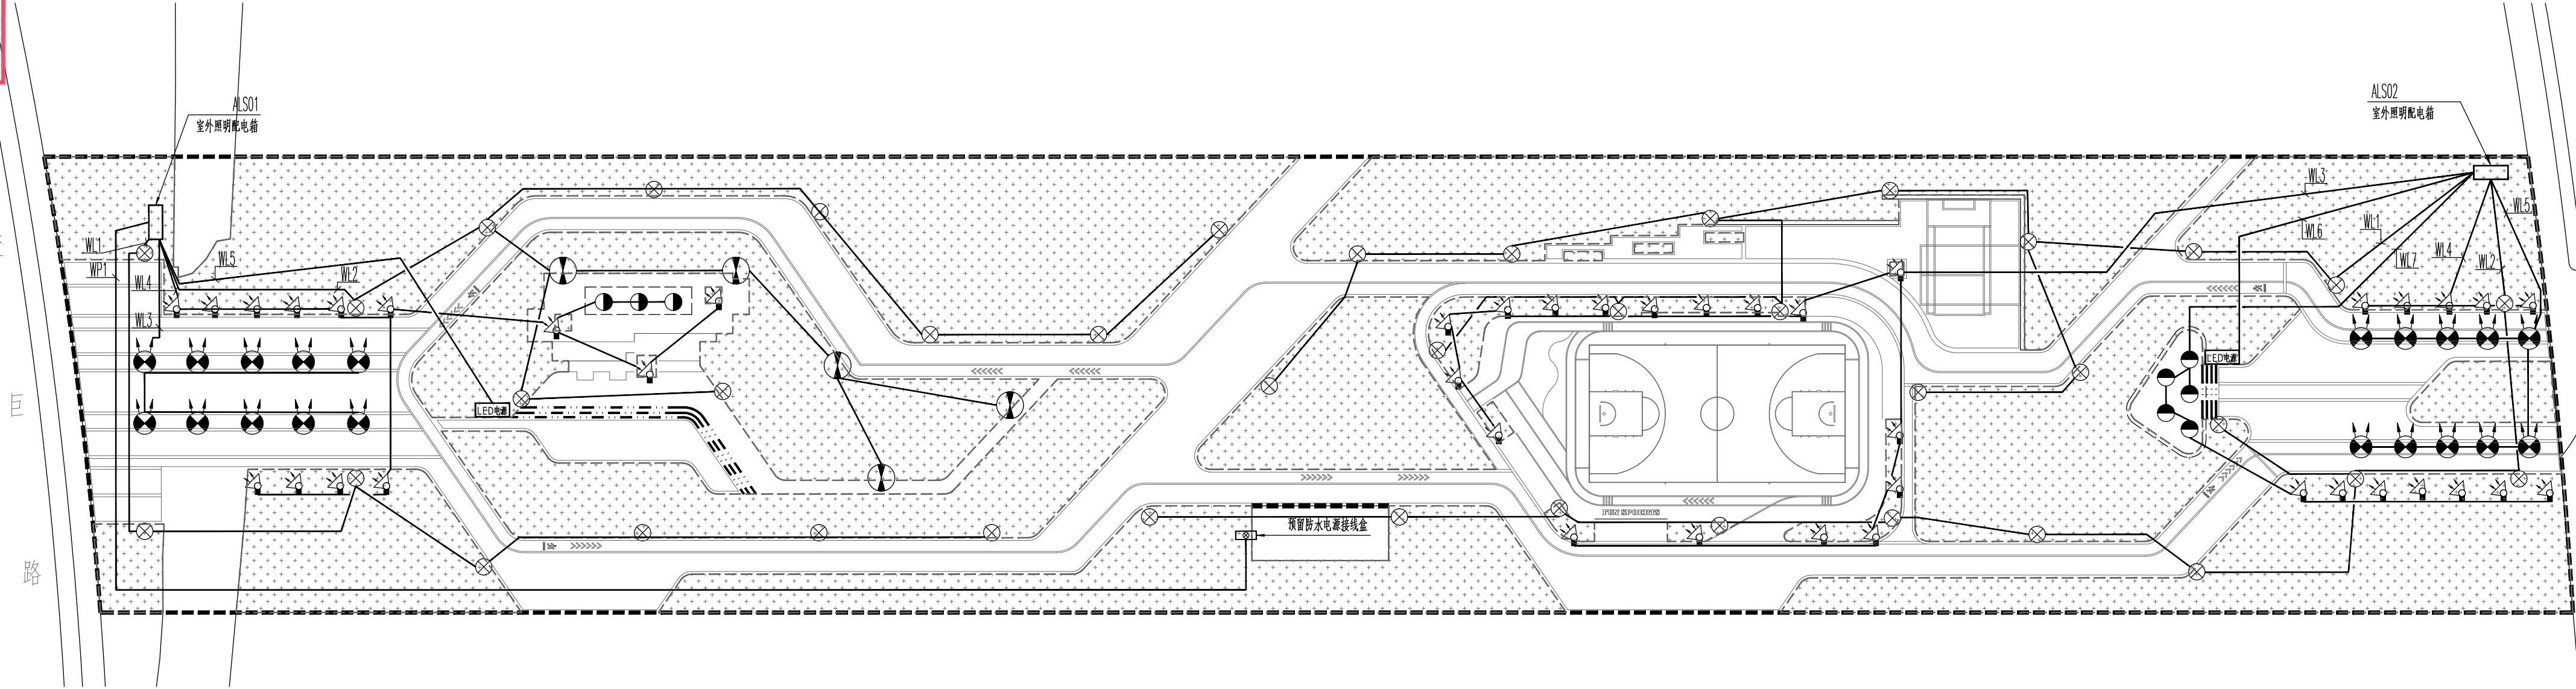

HT-JG-02分区一室外电气平面图 1:500

景观电气灯具设备表

序号	图例	设备器材名称	型 号、规 格	光 色	单位	数 量	最 低 IP等级
1		植物投射灯	1x15W LED π -220V	3500K	套	按设计	IP67
2		庭院灯	1x30W LED π -220V	3500K	套	按设计	IP65
3		草坪灯	1x9W LED π -220V	3500K	套	按设计	IP65
4		圆形埋地灯	1x6W LED π -220V	3500K	套	按设计	IP67
5		筒灯	1x5W LED π -220V	3500K	套	按设计	IP65
6		室外照明配电箱	非标	3500K	套	按设计	
7		LED灯带	6W/M ~24V	3500K	套	按设计	IP67

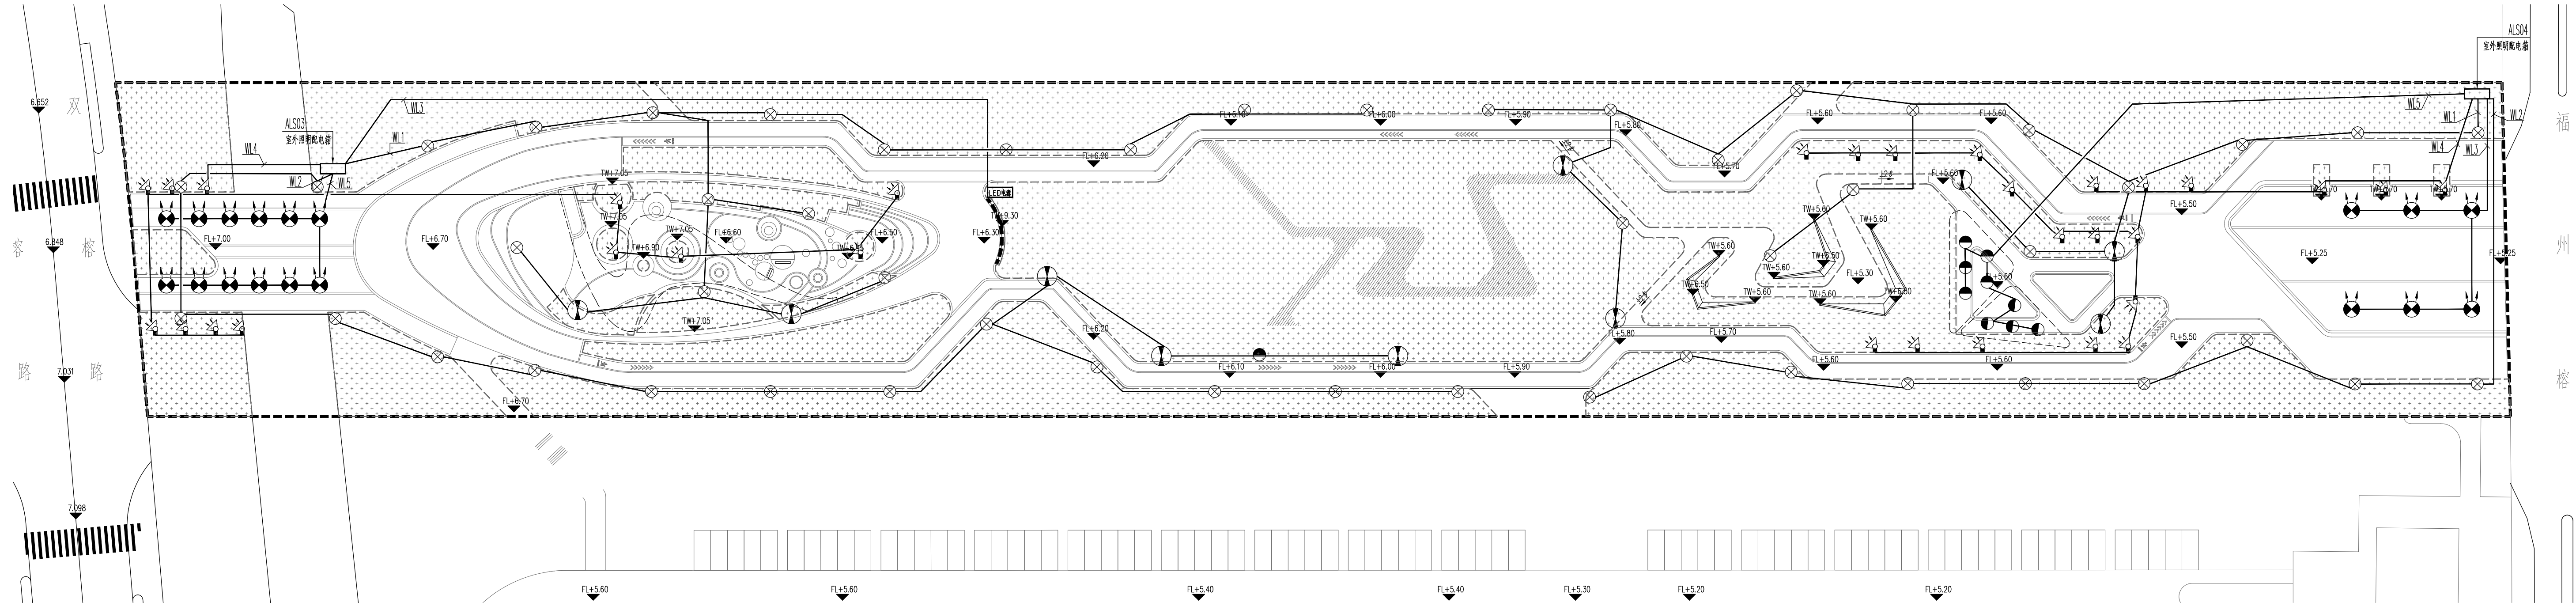

HT-JG-02分区二室外电气平面图 1:500

浙江中维建筑工程设计有限公司

建筑行业(建筑工程)甲级 证书编号:A133003185
风景园林工程设计专项乙级 证书编号:A233003182
城乡规划工程设计专项乙级 证书编号:浙自资规乙字22330025号

实 名	签 名
制 图	黄庆威
校 对	周林建
审 核	王粉丽
审 定	吴安定

建设单位:
温州园博园建设有限公司

项目名称:
园博园周边环境综合整治工程

子项名称:
图纸名称:
HT-JG-02分区一室外电气平面图、HT-JG-02
分区二室外电气平面图

工程编号	ZW-W224-420	子项号	Y
图别图号	HTJG02-强电-01	类 别	PM
日 期	2025.01	版本号	A

如未加盖本公司出图专用章 则本图无效

公司地址:浙江省温州市瓯海区茶山街道梅泉大街582号温州大学科技综合大楼7楼 电话(传真):0577-89882797

A2+1/2